



Số: 61 / KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 61/10/M_I/VS

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu – Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại bể chứa NMN Tháp Chàm.**
- Số lượng: 01 mẫu: 0,5 Lit
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 10 giờ 00 ngày 11/10/2022.
- Ngày thử nghiệm: 08 giờ 00 ngày 12/10/2022 đến 08 giờ 00 ngày 14/10/2022.
- Phương pháp thử : 1. *Coliform*** : TCVN 6187-1 : 2009
2. *E. Coli*** : TCVN 6187-1 : 2009

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên mẫu	Kết quả/ Đơn vị	
		<i>Coliform</i> ** (CFU/100mL)	<i>E. coli</i> ** (CFU/100mL)
	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT	< 3	< 1
01	Nước sạch	Không phát hiện	Không phát hiện

- (**): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Giới hạn phát hiện của *Coliform*, *E.coli*: 1CFU/100mL.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Linh

TL. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA

Nguyễn Quang Tuyền

Ghi chú: -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản.



Số: 61/ KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 61/10/M₁/HL

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, Tp. Phan Rang, Tp. PRTC, Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại bể chứa NMN Tháp Chàm**
- Số lượng: 01 mẫu: 04 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa đầy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 10 giờ 00 ngày 11/10/2022
- Ngày thử nghiệm: 14 giờ 45 ngày 11/10/2022 đến 11 giờ 30 ngày 20/10/2022

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT
1	Màu	Cảm quan	Không màu	-
2	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Clo dư, mg/L	So màu	0,6	0,2 - 1,0
4	pH (**)	TCVN 6492: 2011	7,02	6,0 - 8,5
5	Độ đục, NTU	Đo máy	0,26	2
	Arsen(As) tổng, mg/L(**) (a)	HD.PP.21/TT.AAS: 2021	0,0005	≤ 0,01

- (**): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 : 2017

- (a): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ.



GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Linh

P. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA

Trần Nữ Ngọc Minh

Ghi chú: -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).

-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản



Số: 61 / KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 61/10/M₂/VS

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu – Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại đường ống phân phối NMN Tháp Chàm.**
- Số lượng: 01 mẫu: 0,5 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 10 giờ 00 ngày 11/10/2022.
- Ngày thử nghiệm: 08 giờ 00 ngày 12/10/2022 đến 08 giờ 00 ngày 14/10/2022.
- Phương pháp thử : 1. *Coliform*** : TCVN 6187-1 : 2009
2. *E. Coli*** : TCVN 6187-1 : 2009

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên mẫu	Kết quả/ Đơn vị	
		<i>Coliform</i> ** (CFU/100mL)	<i>E. coli</i> ** (CFU/100mL)
	Giới hạn tối đa theo QCĐP 01:2022/NT	< 3	< 1
01	Nước sạch	Không phát hiện	Không phát hiện

- (**): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Giới hạn phát hiện của *Coliform*, *E.coli*: 1CFU/100mL.



Nguyễn Thị Linh

TL. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA

Nguyễn Quang Tuyền

Ghi chú: -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản.



Số: 61/KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 61/10/M₂/HL

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, Tp. Phan Rang, Tp. PRTC, Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại đường ống phân phối NMN Tháp Chàm**
- Số lượng: 01 mẫu: 04 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 10 giờ 00 ngày 11/10/2022
- Ngày thử nghiệm: 14 giờ 45 ngày 11/10/2022 đến 11 giờ 30 ngày 20/10/2022

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT
1	Màu	Cảm quan	Không màu	-
2	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Clo dư, mg/L	So màu	0,6	0,2 - 1,0
4	pH (**)	TCVN 6492: 2011	7,07	6,0 - 8,5
5	Độ đục, NTU	Đo máy	0,31	2
	Arsen(As) tổng, mg/L(**) (a)	HD.PP.21/TT.AAS: 2021	0,0005	≤ 0,01

- (**): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 : 2017

- (a): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ.



Nguyễn Thị Hồng Anh

P. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA

Trần Nữ Ngọc Minh

Ghi chú: -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).

-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản



Số: 61 / KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 61/10/M₃/VS

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu – Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy cuối mạng NMN Tháp Chàm.**
- Số lượng: 01 mẫu: 0,5 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 10 giờ 00 ngày 11/10/2022.
- Ngày thử nghiệm: 08 giờ 00 ngày 12/10/2022 đến 08 giờ 00 ngày 14/10/2022.
- Phương pháp thử : 1. *Coliform*** : TCVN 6187-1 : 2009
2. *E. Coli*** : TCVN 6187-1 : 2009

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên mẫu	Kết quả/ Đơn vị	
		<i>Coliform</i> ** (CFU/100mL)	<i>E. coli</i> ** (CFU/100mL)
	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT	< 3	< 1
01	Nước sạch	Không phát hiện	Không phát hiện

- (**): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Giới hạn phát hiện của *Coliform*, *E.coli*: 1CFU/100mL.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Linh

TL. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA

Nguyễn Quang Tuyên

Ghi chú: -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản.



Số: 61/ KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 61/10/M₃/HL


- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, Tp. Phan Rang, Tp. PRTC, Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy cuối mạng Tháp Chàm**
- Số lượng: 01 mẫu: 04 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 10 giờ 00 ngày 11/10/2022
- Ngày thử nghiệm: 14 giờ 45 ngày 11/10/2022 đến 11 giờ 30 ngày 20/10/2022

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT
1	Màu	Cảm quan	Không màu	-
2	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Clo dư, mg/L	So màu	0,6	0,2 - 1,0
4	pH (**)	TCVN 6492: 2011	7,00	6,0 - 8,5
5	Độ đục, NTU	Đo máy	0,28	2
	Arsen(As) tổng, mg/L(**) (a)	HD.PP.21/TT.AAS: 2021	< 0,0005	≤ 0,01

- (**): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 : 2017

- (a): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ.

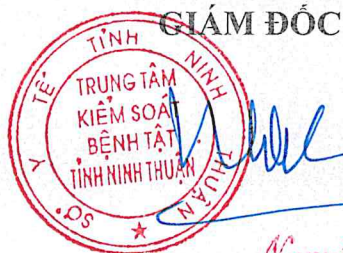

Nguyễn Thị Linh

P. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA

Trần Nữ Ngọc Minh

Ghi chú: -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).

-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản